

Fecha: 01-03-2026
 Medio: La Estrella de Chiloé
 Supl.: La Estrella de Chiloé
 Tipo: Noticia general
 Título: Core dice que 88 requerimientos de agua potable rural todavía no son una realidad en la provincia

Pág.: 2
 Cm2: 649,6
 VPE: \$ 400.825

Tiraje: 2.800
 Lectoría: 8.400
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Core dice que 88 requerimientos de agua potable rural todavía no son una realidad en la provincia

Nelson Águila afirma que desde el año pasado no se han aprobado SSR en el Consejo Regional. Director regional de Obras Hidráulicas asevera que la ley cambió y que los recursos no necesariamente deben pasar por esa instancia. Defendió inversión en este gobierno por cerca de \$12 mil 700 millones para este tipo de proyectos en el Archipiélago.

Carolina Ruiz Díaz
 cronica@laestrellachiloe.cl


La ausencia de nuevos proyectos de sistemas sanitarios rurales (SSR), los antes denominados oficialmente APR-nombre aún popular-, con financiamiento para la provincia desde el año pasado a la fecha encendió las alertas al interior del Consejo Regional de Los Lagos.

Así lo manifestó el consejero regional por Chiloé Nelson Águila (DC), quien calificó como inédita y preocupante la situación, advirtiendo que no se aprobó ninguna iniciativa proveniente de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para la provincia.

Según expuso el core, históricamente Chiloé concentraba una parte importante de los proyectos de agua potable rural que se presentaban al Consejo Regional. "Antes llegaban seis, siete u ocho iniciativas y se aprobaban. El 2025 no llegó ninguna", afirmó, agregando que actualmente existen cerca de 90 requerimientos de SSR en distintas etapas.

"Algunos no tienen informe preliminar, están en nivel de requerimiento, hecho por alguna autoridad o comunidad. Otros están en etapa de ingeniería, de la contratación con la consultora, etcétera", mencionó el exalcalde de Castro y exgobernador provincial.

En detalles comunales, la mayoría de las iniciativas se concentra en Ancud con 18 requerimientos. Le siguen Quellón (16), Castro (9), Chonchi (9), Dalcahue (8), Queilen (8), Quinchao (7), Quemchi (6), Curaco de Vélez (4) y Puyelón (3). Todo ello da un total de 88.

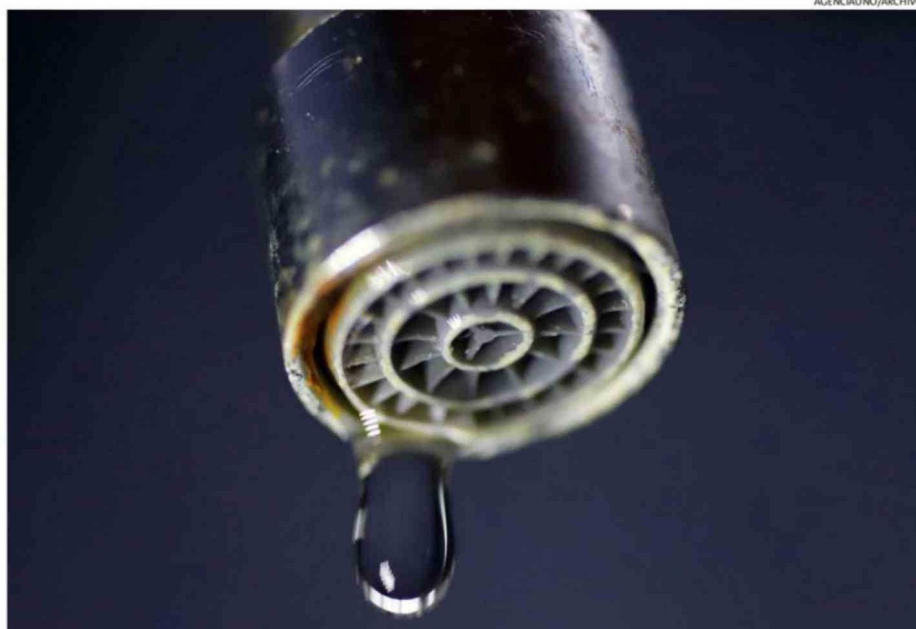

LA GRAN MAYORÍA DE LAS LOCALIDADES CHILOTAS SE ABASTECE DE AGUA POTABLE CON SSR, LOS ANTIGUOS APR.

Águila explicó que, tras los cambios de la Ley de Servicios Sanitarios, los proyectos de la DOH dejaron de pasar por el Consejo Regional para su aprobación, lo que ha generado desinformación y una menor visibilidad del avance real de las iniciativas. No obstante, señaló que, tras consultas directas al organismo, confirmó que durante 2025 no se aprobó ningún nuevo proyecto en Chiloé; tampoco en lo que va de 2026.

Dentro de los problemas, el consejero sumó que "había un convenio con Essal (la antigua Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A.; hoy la concesionaria es Suralis), que tenía una gran cantidad de profesionales que trabajaban con la DOH y ese convenio se terminó.

Entonces la falta de funcionarios también afecta".

Acotó que, según la programación actual, para 2026 solo se contempla un proyecto nuevo y la ampliación de uno existente.

FRANCISCO MENESES

Desde la Dirección de Obras Hidráulicas, el director regional Francisco Meneses respondió a los cuestionamientos, señalando que la cartera de proyectos en Chiloé sigue activa y que la ausencia de iniciativas visadas por el CORE responde exclusivamente a un cambio en la normativa presupuestaria.

"Hoy los recursos son sectoriales del Ministerio de Obras Públicas y ya no requieren certificación del Consejo Regional, el año 2025 se eliminó esa condi-

ción", explicó el profesional. Meneses detalló que en el actual período de Gobierno se han ejecutado ocho obras de agua potable en Chiloé, seis sistemas nuevos y dos mejoramientos, con una inversión cercana a los \$12.700 millones, cifra que se eleva a \$19 mil millones si se consideran estudios, sondeos y conservaciones.

Entre las obras en ejecución, mencionó la construcción del sistema de Petanes, en Chonchi. "Es una obra grande que estamos haciendo. Conseguimos financiamiento y lo licitamos recién todo el año pasado; por lo tanto, eso de que no se ha aprobado nada, no es así. Son 1.627 millones de pesos y está beneficiando a 124 arranques, más o menos 385 personas".

Asimismo, indicó que la DOH cuenta con una cartera de diseños en distintas fases, pero reconoció limitaciones estructurales. "Somos solo 12 profesionales para 280 sistemas en la región. Estamos sobrevendidos y eso ralentiza todo. Por ejemplo, sistemas que están pendientes y que no hemos podido atender; en la Isla tenemos 9, más 21 requerimientos que piden conservación, sumando los otros casos que están en distintas etapas de avance", argumentó el personero.

COMITÉ ESPERANDO

Un ejemplo concreto de estas dificultades es el caso de Lechagua, en la comuna de Ancud. El presidente del comité de agua de la localidad, José Miguel Huerta, relató

“

Aquí hay gente que ya está sin agua, personas mayores, niños con problemas, y esto desencadena una serie de conflictos”.

José Miguel Huerta,
 dirigente de Lechagua.

que el proyecto se arrastra por más de trece años, pese a contar con financiamiento aprobado. Según explicó, el principal obstáculo ha sido la tramitación de los derechos de agua, afectados por interpretaciones divergentes tras los cambios legales recientes, además de la quiebra de la consultora que en su momento estuvo encargada de la ingeniería.

Adjuntó el vecino del norte de la Isla "lo que veo es que esto está trancado por pura burocracia. Ahora la DOH tiene que licitar de nuevo y empezar todo el proceso de nuevo, y ver qué es lo que sirve y no sirve del proceso anterior, y eso nos da como 4 años más".

Según Huerta, esta temporada estival fue menos complicada. "Afortunadamente, este verano no fue tan complejo como otros. Cada vecino tiene una realidad distinta y se abastece de distintas formas. Aquí hay gente que ya está sin agua, personas mayores, niños con problemas, y esto desencadena una serie de conflictos sociales; sin agua no tienes desarrollo", concluyó el dirigente. ☺