

Fecha: 17-03-2026
Medio: Puranoticia.cl
Supl. : Puranoticia.cl
Tipo: Noticia general


Pág. : 18
Cm2: 327,0

Tiraje:
Lectoría:
Favorabilidad:

Sin Datos
Sin Datos
☐ No Definida

Título: Incendio estructural afectó a empresa procesadora de agua embotellada en La Calera

Incendio estructural afectó a empresa procesadora de agua embotellada en La Calera

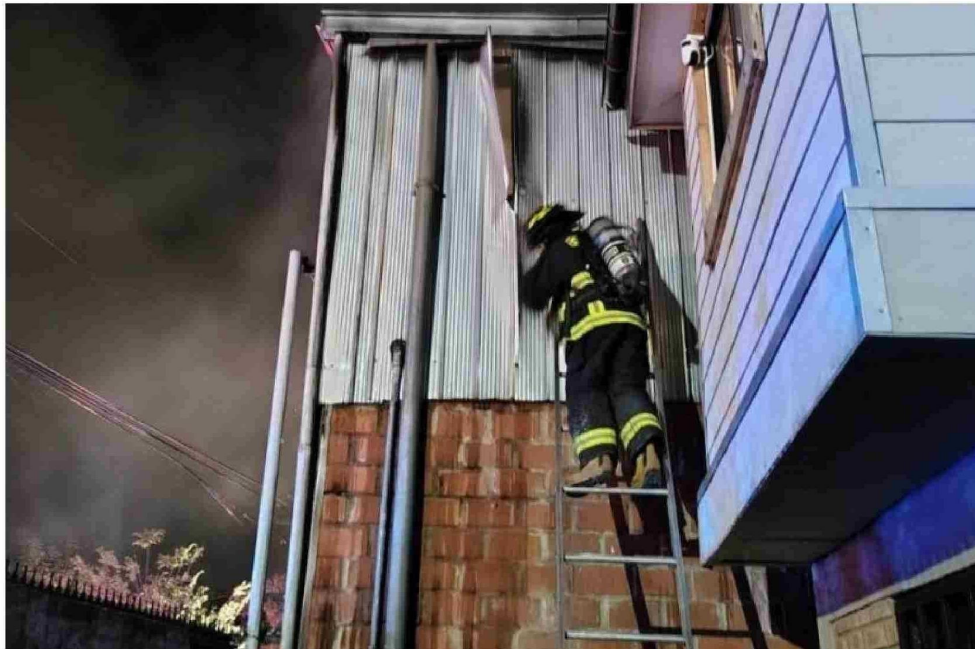

El fuego afectó parte de las instalaciones ubicadas en un segundo piso, en la avenida Central, específicamente en el área destinada al proceso de purificación del agua.

Un emergencia estructural movilizó durante la madrugada de este martes 17 al Cuerpo de Bomberos de La Calera, luego que se repor-

tara un **incendio en una empresa procesadora de agua embotellada** ubicada en el sector de Artificio. El hecho tuvo lugar en la avenida

Central, hasta donde concurrieron voluntarios de las cuatro compañías de **Bomberos**, junto a personal de **Carabineros** y funcionarios

de **Gestión de Riesgos y Desastres** de la Municipalidad calerana. El fuego afectó parte de las instalaciones ubicadas en un segundo piso, específicamente **en el área destinada al proceso de purificación del agua**. No obstante, las llamas no se propagaron a otras dependencias ni representaron riesgo para viviendas cercanas. Las labores de control permitieron contener la emergencia **sin que se registraran personas lesionadas**. Además, se indicó que los daños fueron acotados. Las causas del incendio están siendo investigadas por el Departamento de Investigación del Cuerpo de Bomberos de La Calera, conforme al procedimiento habitual.