

Colegio Manuel Montt de Peñablanca fue evacuado por fuerte olor a gas

Unos 12 estudiantes habrían resultado afectados

VILLA ALEMANA.-

Una emergencia por emanación de gas se produjo este jueves, cerca del mediodía, en el Colegio Manuel Montt de Peñablanca, dejando un saldo preliminar de 10 escolares afectados con diversos síntomas, principalmente dificultades para respirar.

Las primeras informaciones indicaron que un alumno habría manipulado gas pimienta al interior del recinto, provocando que el resto de sus compañeros se expusiera a los químicos; lo que sería confirmado tras la investigación respectiva.

Lo cierto es que varios escolares, tras este episodio, comenzaron a sufrir dificultades respiratorias, por lo que rápidamente llegó personal de Bomberos al lugar, pues frente al establecimiento se encuentra la Tercera Compañía.

A este trabajo se sumó personal médico a bordo de ambulancias SAMU, equipo Hazmat de Bomberos, Seguridad Ciudadana de Villa Alemana y Senapred, quienes trabajaron en la evaluación y coordinaron la evacuación de los escolares.

Según detalló el delegado

presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, hasta el cierre de la presente edición se registraron 10 alumnos con síntomas de irritación, quienes fueron atendidos en el lugar por personal de salud.


Cabe mencionar que al lugar llegó el alcalde Nelson Estay, quien visitó a los estudiantes e instruyó a la dirección del establecimiento que aquellos apoderados que fueron a buscar los niños se los llevarán previo registro.

El jefe comunal informó que la cifra subió a 12 menores afectados: 8 niñas y 4 niños de Octavo Básico, quienes pre-

sentaron dificultad respiratoria y molestias como picazón de garganta y náuseas.

Además, se detalló que al lugar llegó un móvil del Hospital de Peñablanca y un móvil avanzado del SAMU, quienes monitorearon a los menores para un eventual traslado al Hospital de Peñablanca.

“Fue una exposición de químicos desconocidos en la sala de clases. El grupo Hazmat de Bomberos está investigando las causas y preliminarmente podría ser gas pimienta”, puntualizaron desde el municipio.

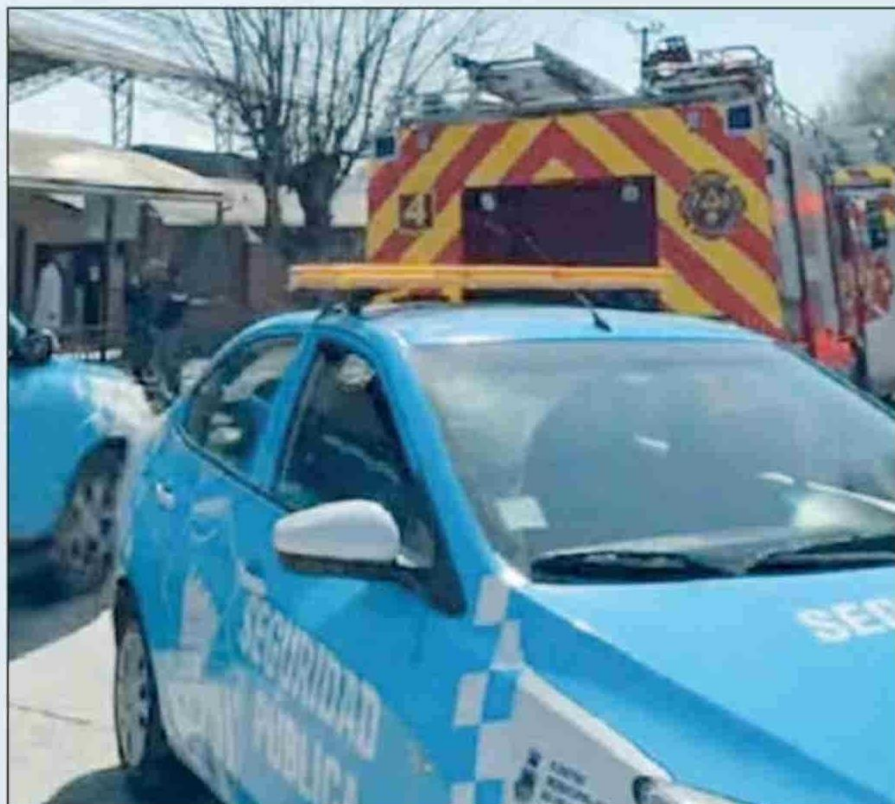

Personal de Bomberos llegó al establecimiento para controlar la situación.